

# RAPPORT ANNUEL 2024



## sur le prix et la qualité du service public d'eau potable

Document établi selon le décret et l'arrêté ministériels du 02/05/07



Communauté de Communes  
**Sundgau**

P.3-10

**CARACTÉRISATION  
DU SERVICE**

P.10-14

**INDICATEURS  
TECHNIQUES**

P.15-16

**INDICATEURS  
FINANCIERS**

P.16

**MISSION  
EAU**

P.17

**ANNEXE**

# SOMMAIRE



Conformément aux dispositions de l'article L 2224-5 du CGCT, le Président de la Communauté de Communes est tenu de présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et sur la qualité du Service Public de l'eau potable.

Ce rapport permet de connaître :

- La nature et l'importance du service rendu
- La qualité et la performance du service rendu

L'année 2024 n'a pas fait l'objet de restriction de l'usage de l'eau en raison de la météo favorable à un service d'eau potable.

## PÉRIMÈTRE ET NATURE DU SERVICE ASSURÉ

Le service d'eau potable est géré au niveau intercommunal et assure les compétences suivantes :

- Traitement
- Transport
- Stockage
- Distribution

Certaines communes de la CCS ne sont pas directement gérées par elle pour la compétence eau potable. En fait un syndicat supra communautaire existe, il recouvre une part du territoire CCS et une part du territoire de la M2A via la Régie de l'Eau Mulhousienne : Syndicat intercommunal d'eau potable de Heimsbrunn et Environs. Ce SIAEP a prolongé jusqu'au 31/12/2026 la délégation de service public avec VEOLIA.

Le service public d'eau potable en compétence directe de la CCS dessert :

  
**18 383**  
abonnés

  
**41 106**  
habitants

Existence d'un schéma de distribution : Non, au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT


Existence d'un règlement de service : Oui, date d'approbation\* : 2018

Existence d'un schéma directeur : Non

\* Approbation en assemblée délibérante

# MODE DE GESTION DU SERVICE

Le service est exploité en régie. La répartition des compétences est la suivante :

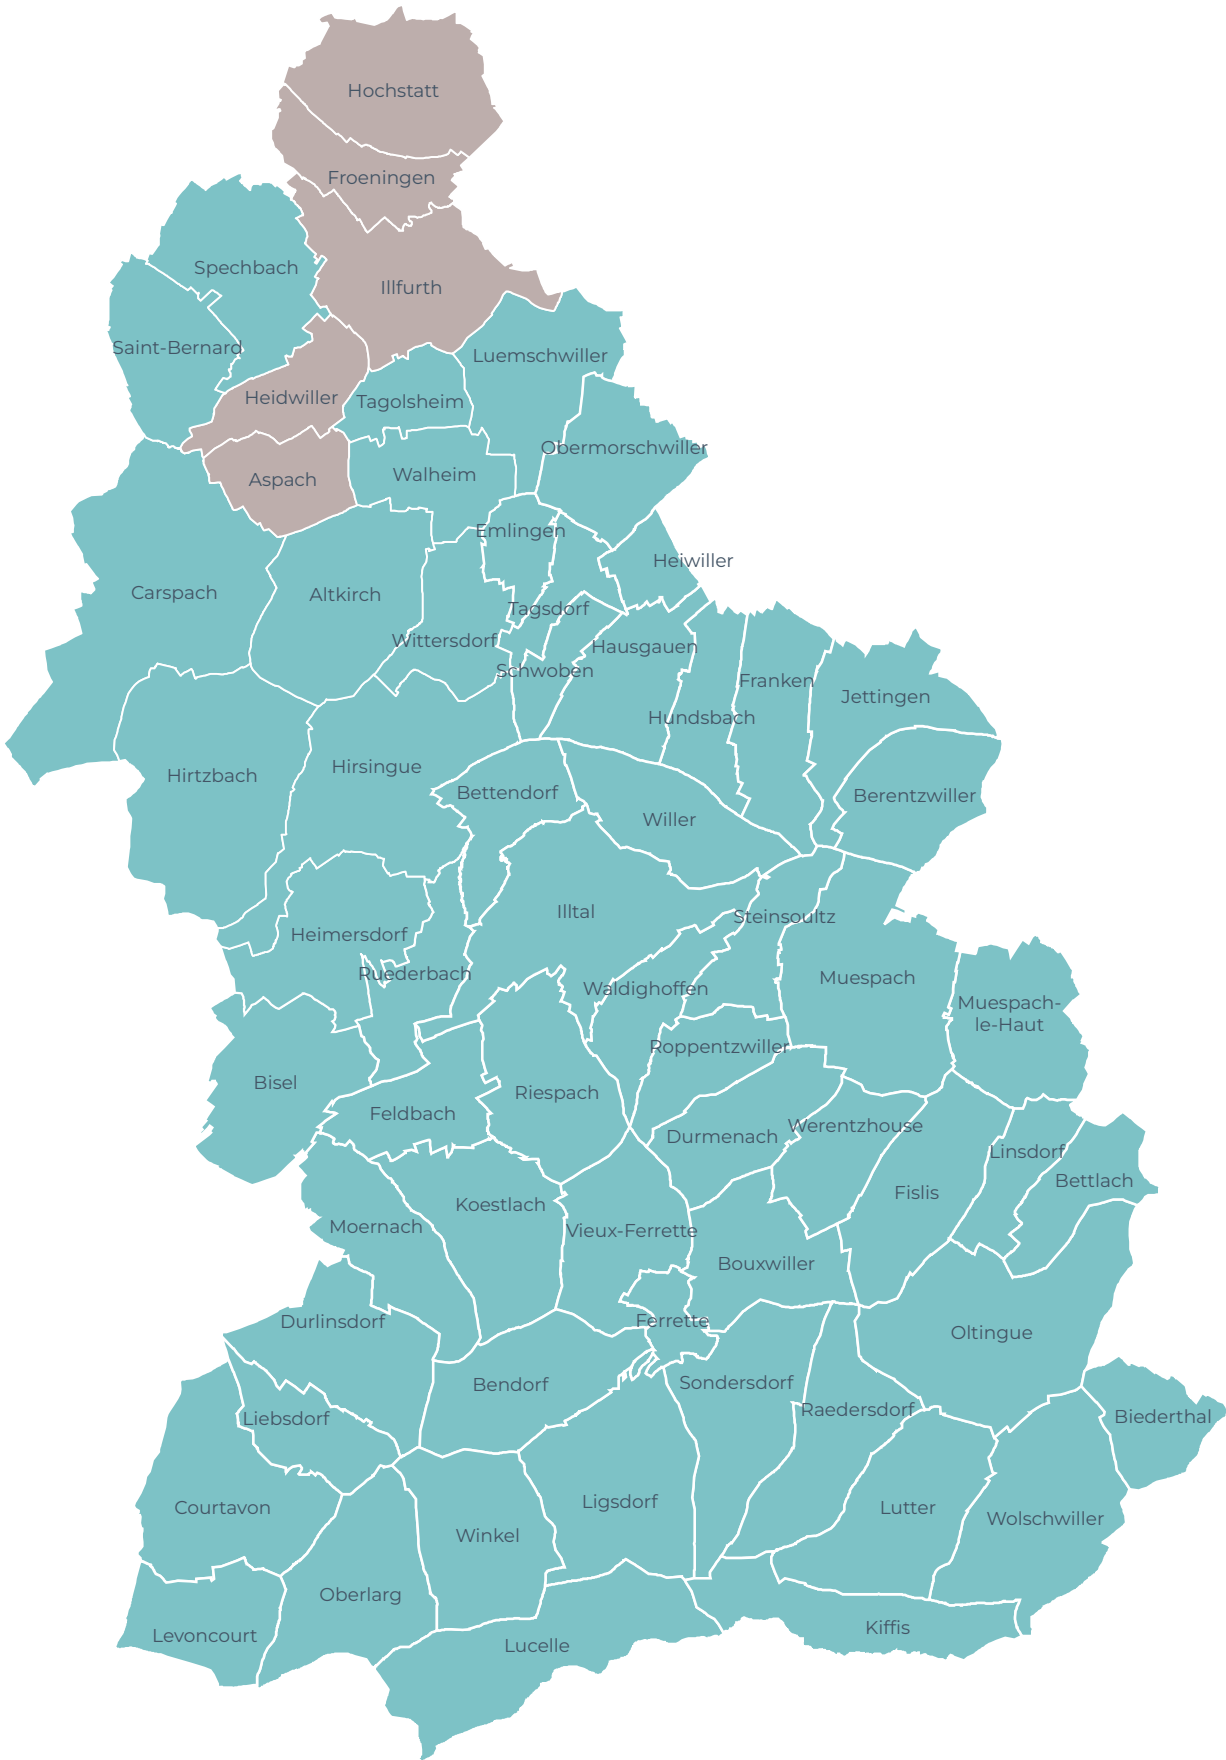

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| ALTkirch      | Régie intercommunale avec PS |
| ASPACH        | SIAEP Heimsbrunn (extra)     |
| BENDORF       | régie intercommunale         |
| BERENTZWILLER | régie intercommunale         |
| BETTENDORF    | régie intercommunale         |
| BETTLACH      | régie intercommunale         |
| BIEDERTHAL    | régie intercommunale         |
| BISEL         | régie intercommunale         |
| BOUXWILLER    | régie intercommunale         |
| CARSPACH      | Régie intercommunale avec PS |
| COURTAVON     | régie intercommunale         |
| DURLINSDORF   | régie intercommunale         |
| DURMENACH     | régie intercommunale         |
| EMLINGEN      | régie intercommunale         |
| FELDBACH      | régie intercommunale         |
| FERRETTE      | régie intercommunale         |
| FISLIS        | régie intercommunale         |
| FRANKEN       | régie intercommunale         |
| FROENINGEN    | SIAEP Heimsbrunn (extra)     |
| HAUSGAUEN     | régie intercommunale         |
| HEIDWILLER    | SIAEP Heimsbrunn (extra)     |
| HEIMERSDORF   | régie intercommunale         |
| HEIWILLER     | régie intercommunale         |
| HIRSINGUE     | régie intercommunale         |
| HIRTZBACH     | régie intercommunale         |
| HOCHSTATT     | SIAEP Heimsbrunn (extra)     |
| HUNDSBACH     | régie intercommunale         |
| ILLFURTH      | SIAEP Heimsbrunn (extra)     |
| ILLTAL        | régie intercommunale         |
| JETTINGEN     | régie intercommunale         |
| KIFFIS        | régie intercommunale         |
| KOESTLACH     | régie intercommunale         |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| LEVONCOURT       | régie intercommunale |
| LIEBSDORF        | régie intercommunale |
| LIGSDORF         | régie intercommunale |
| LINSdorf         | régie intercommunale |
| LUCELLE          | régie intercommunale |
| LUEMSCHWILLER    | régie intercommunale |
| LUTTER           | régie intercommunale |
| MOERNACH         | régie intercommunale |
| MUESPACH         | régie intercommunale |
| MUESPACH LE HAUT | régie intercommunale |
| OBERLARG         | régie intercommunale |
| OBERMORSCHWILLER | régie intercommunale |
| OLTINGUE         | régie intercommunale |
| RAEDERSDORF      | régie intercommunale |
| RIESPACH         | régie intercommunale |
| ROPPENTZWILLER   | régie intercommunale |
| RUEDERBACH       | régie intercommunale |
| SAINT BERNARD    | régie intercommunale |
| SCHWOBEN         | régie intercommunale |
| SONDERSDORF      | régie intercommunale |
| SPECHBACH        | régie intercommunale |
| STEINSOULTZ      | régie intercommunale |
| TAGOLSHEIM       | régie intercommunale |
| TAGSDORF         | régie intercommunale |
| VIEUX FERRETTE   | régie intercommunale |
| WALDIGHOFFEN     | régie intercommunale |
| WALHEIM          | régie intercommunale |
| WERENTZHOUSE     | régie intercommunale |
| WILLER           | régie intercommunale |
| WINKEL           | régie intercommunale |
| WITTERSDORF      | régie intercommunale |
| WOLSCHWILLER     | régie intercommunale |

Les principales missions sont les suivantes :

- Entretien et exploitation des ouvrages de distribution d’eau potable
- Suivi de la qualité de l’eau distribuée
- Renouvellement des équipements électromécaniques, des branchements et des compteurs
- Relevé des compteurs
- Gestion des abonnés, établissement et recouvrement des factures

# ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers - domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'eau potable dessert 41 106 habitants au 31/12/2024 (les communes membres du SIAEP Heimsbrunn sont exclues de ce compte)

# NOMBRE D'ABONNÉS

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.


Le service public d'eau potable dessert 18 383 abonnés au 31/12/2024.

La répartition des abonnés par commune est présentée en annexe 1 du présent rapport.

# LES EAUX BRUTES (RESSOURCES)

La collectivité dispose de plusieurs types de ressources au niveau du territoire. La majorité des communes possèdent leurs propres captages qui permettent des alimentations en autonomie ou en partage avec les communes voisines via des maillages de réseaux.

En raison de la baisse de la production ou de la pollution des ressources en propre, le territoire se procure de l'eau potable dans les territoires voisins via des achats de ressources. Plusieurs points d'entrée de cette ressource sont matérialisés sur la carte suivante.

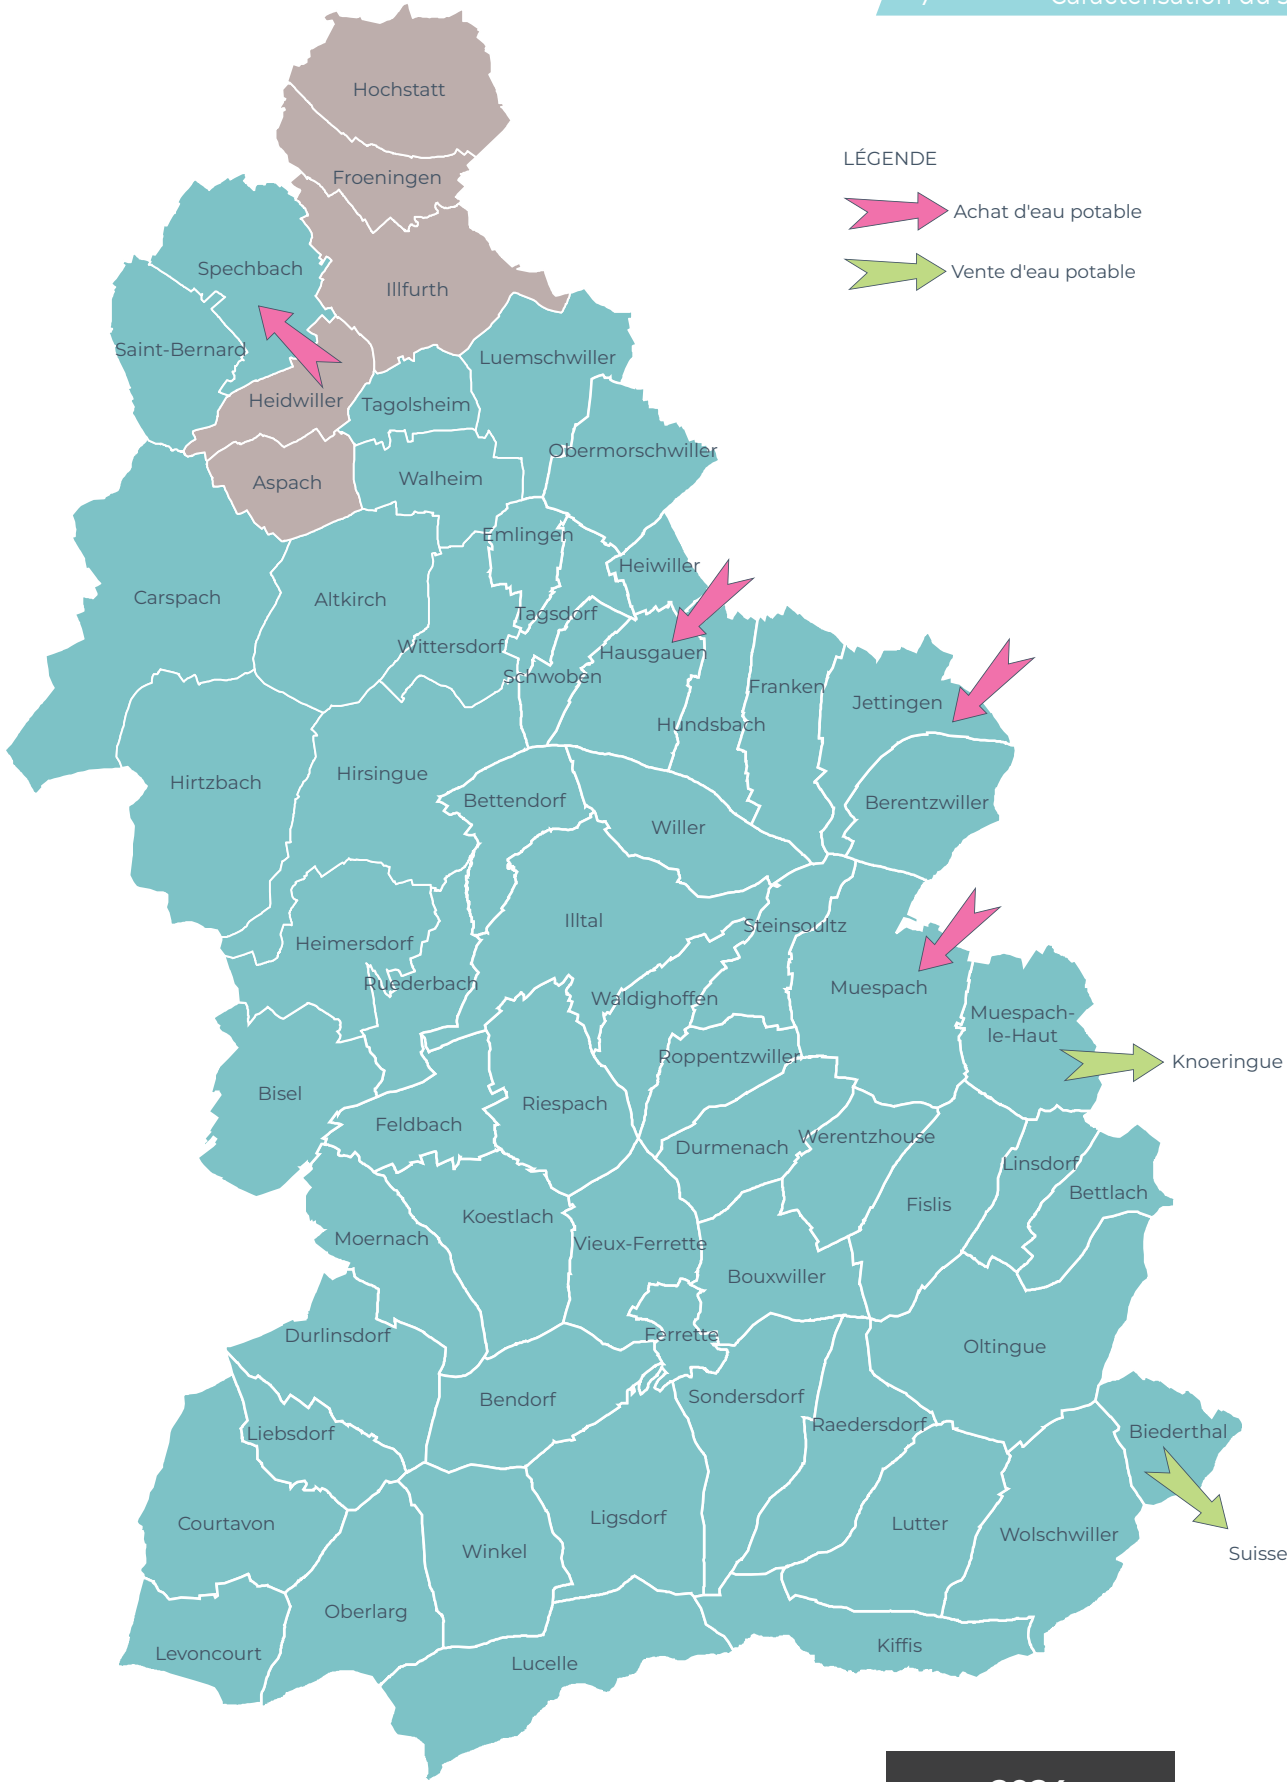

|                                                                                                         | 2024         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRODUCTION (captage)                                                                                    | 2 464 544 m3 |
| ACHAT D'EAU (collectivités voisines : Saint Louis Agglo + Syndicat d'Heimsbrunn et environs + Altkirch) | 532 124 m3   |
| VENTE D'EAU EN GROS (la commune de Knoeringue et la commune de Carspach)                                | 50 000 m3    |

| COMMUNE              | CAPTAGE                 | BSS        | D.U.P.          |            | ETAT       |
|----------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
|                      |                         |            | NUMÉRO          | DATE       |            |
| BENDORF              | Saboterie               | 04761X0093 | 201117517       | 22/06/2011 |            |
| BETTENDORF           |                         | 04456X0029 | 41032           | 18/03/1975 | En service |
| BETTENDORF           |                         | 04456X0030 | 41032           | 18/03/1975 | En service |
| BIEDERTHAL           | Steckenmatt Amont       | 04763X0013 | 57.713          | 09/01/1979 | En service |
| BIEDERTHAL           | Steckenmatt Aval        | 04763X0014 | 57.713          | 09/01/1979 | En service |
| BIEDERTHAL           | Totacker                | 04763X0015 | 57.713          | 09/01/1979 | En service |
| BISEL                |                         | 04455X0015 | 35891           | 22/04/1974 | En service |
| BOUXWILLER           | Source 1 Junkerwald     | 04762X0009 | 36/2016/ARS/SRE | 04/10/2016 |            |
| BOUXWILLER           | Source 2 Junkerwald     | 04762X0010 | 36/2016/ARS/SRE | 04/10/2016 |            |
| BOUXWILLER           | Source 3 Junkerwald     | 04762X0042 | 36/2016/ARS/SRE | 04/10/2016 |            |
| BOUXWILLER           | Forage S2               | 04762X0054 | 36/2016/ARS/SRE | 04/10/2016 |            |
| BOUXWILLER           | Source du collecteur    | 04762X0138 | 36/2016/ARS/SRE | 04/10/2016 |            |
| COURTAVON            | Source communal         | 04761X0003 | 20101206        | 23/04/2010 | En service |
| COURTAVON            | Forage                  | 04761X0074 | 20101206        | 23/04/2010 | En service |
| DURLINSDORF          | Captage                 | 04716X0007 |                 |            | En service |
| DURMENACH            | source 1 Reidserngraben | 04456X0031 | 78599           | 03/04/1985 | En service |
| DURMENACH            | Source 2 Bois St George | 04456X0032 | 78599           | 03/04/1985 | En service |
| DURMENACH            | Source 3 Sud Kuhstelle  | 04456X0033 | 78599           | 03/04/1985 | En service |
| DURMENACH            | Source 4 du Colporteur  | 04556X0018 | 78599           | 03/04/1985 | En service |
| FELDBACH             | Forage Jungholtz        | 04455X0071 | 201035113       | 16/12/2010 | En service |
| FERRETTE             | Birgmatte 4             | 04762X0034 | 201129216       | 17/10/2011 | En service |
| FERRETTE             | Birgmatte 3             | 04762X0035 | 201129216       | 17/10/2011 | En service |
| FERRETTE             | Birgmatte 5             | 04762X0088 | 201129216       | 17/10/2011 | En service |
| FERRETTE             | Birgmatte 1             | 04762X0089 | 201129216       | 17/10/2011 | En service |
| FERRETTE             | Birgmatte 2             | 04762X0090 | 201129216       | 17/10/2011 | En service |
| FISLIS               | Gesang I et II          | 04762X0033 | 48.577          | 24/11/1976 | En service |
| FISLIS               | Eichwald                | 04763X0016 | 48.577          | 24/11/1976 | En service |
| HEIMERSDORF          |                         | 04455X0014 | 36630           | 04/06/1974 | En service |
| HIRSINGUE            | Muhlgraben              | 04455X0016 | 40840           | 06/03/1975 | En service |
| HIRSINGUE            | Weisskopf               | 04455X0017 | 201117516       | 22/06/2011 | En service |
| HIRSINGUE            | Banholz                 | 04470X0070 | 201117516       | 22/06/2011 | En service |
| HIRTZBACH            | Himmelreichsquelle      | 04455X0011 | 35800           | 08/04/1974 | En service |
| HIRTZBACH            | Buchwald Nord           | 04455X0012 | 35800           | 08/04/1974 | En service |
| HIRTZBACH            | Buchwald Sud            | 04455X0013 | 35800           | 08/04/1974 | En service |
| ILLTAL - GRENTZINGEN | Source Riedmatten       | 04456X0024 | 39422           | 18/11/1974 | Déconnecté |
| ILLTAL - GRENTZINGEN | Source Schwefelbrennele | 04456X0025 | 39422           | 18/11/1974 | Déconnecté |
| ILLTAL - GRENTZINGEN | Source 2A               | 04456X0026 | 39422           | 18/11/1974 | Déconnecté |
| ILLTAL - GRENTZINGEN | Source 2B               | 04456X0027 | 39422           | 18/11/1974 | Déconnecté |
| ILLTAL - GRENTZINGEN | Source 1                | 04456X0028 | 39422           | 18/11/1974 | Déconnecté |
| ILLTAL - HENFLINGEN  | Strueth                 | 04456X0040 | 48677           | 03/12/1976 | En service |
| ILLTAL - OBERDORF    | Faehlig                 | 04456X0038 | 201104532       | 11/02/2011 | En service |
| ILLTAL - OBERDORF    | Faehlig bis             | 04456X0039 | 201104532       | 11/02/2011 | En service |
| JETTINGEN            | Puit 1                  | 04456X0001 | 45/2016/ARS/SRE |            |            |
| JETTINGEN            | Puit 2                  | 04456X0002 | 45/2016/ARS/SRE |            | Déconnecté |
| JETTINGEN            | Puit 3                  | 04456X0003 | 45/2016/ARS/SRE |            | Abandonné  |
| JETTINGEN            | Puit 4                  | 04456X0004 | 45/2016/ARS/SRE |            | En service |
| KIFFIS               | Abreuvoir Est           | 04762X0031 | 39209           | 30/10/1974 | En service |

|                  |                        |            |                 |            |            |
|------------------|------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| KIFFIS           | Abreuvoir Ouest        | 04762X0032 | 39209           | 30/10/1974 | En service |
| KIFFIS           | Moosmatten             | 04762X0059 | 599/IV          | 01/12/2003 | En service |
| KIFFIS           | Lange Matten           | 04763X0006 | 39209           | 30/10/1974 | En service |
| KOESTLACH        | Forage F2              | 04761X0085 | 865/IV          | 15/12/2006 | En service |
| LEVOINCOURT      |                        | 04761X0004 | 42675           | 27/06/1975 | En service |
| LIEBSDORF        | Talmatte Ouest Aval    | 04761X0028 | 201132611       | 18/11/2011 | En service |
| LIEBSDORF        | Talmatte Ouest Amont   | 04761X0029 | 201132611       | 18/11/2011 | En service |
| LIEBSDORF        | Talmatte Aval Est      | 04761X0030 | 201132611       | 18/11/2011 | En service |
| LIEBSDORF        | Talmatte Amont Est     | 04761X0031 | 201132611       | 18/11/2011 | En service |
| LIEBSDORF        | Forage F2              | 04761X0081 | 201132611       | 18/11/2011 | En service |
| LIGSDORF         | Vordere Birgmatt Ouest | 04762X0015 | 39/2016/ARS/SRE | 12/10/2016 | En service |
| LIGSDORF         | Col du Neuneich Est    | 04762X0016 | 39/2016/ARS/SRE | 12/10/2016 | En service |
| LIGSDORF         | Birgmatt Amont Est     | 04762X0018 | 39/2016/ARS/SRE | 12/10/2016 | En service |
| LIGSDORF         | Birgmatt Amont Ouest   | 04762X0019 | 39/2016/ARS/SRE | 12/10/2016 | En service |
| LIGSDORF         | Hintere Birgmatt Ouest | 04762X0020 | 39/2016/ARS/SRE | 12/10/2016 | En service |
| LIGSDORF         | Vordere Birgmatt Est   | 04762X0134 | 39/2016/ARS/SRE | 12/10/2016 | En service |
| LINSDORF         | Katzenripp             | 04763X0008 | 48471           | 16/11/1976 | En service |
| LUCELLE          | Silberquelle           | 04762X0050 | 2015041-0008    | 10/02/2015 | En service |
| LUTTER           | Source Kalmis          | 04762X0028 | 200718732       | 26/06/2007 | En service |
| LUTTER           | Forage Kalmis          | 04762X0060 | 200718732       | 26/06/2007 | En service |
| LUTTER           | Source des Fontaines   | 04763X0005 | 200718732       | 26/06/2007 | En service |
| MOERNACH         |                        | 04761X0125 | 200927210       | 29/09/2009 | En service |
| MUESPACH LE HAUT | Breitenhag Nord        | 04457X0017 | 49120           | 14/01/1977 | En service |
| MUESPACH LE HAUT | Breitenhag Sud         | 04457X0018 | 49120           | 14/01/1977 | En service |
| MUESPACH LE HAUT | Breitenhag Nord Est    | 04457X0056 | 49120           | 14/01/1977 | En service |
| OBERLARG         | Langthalweg            | 04761X0032 | 75.065          | 16/12/1983 | En service |
| OBERLARG         | Kleinthalweg           | 04761X0033 | 75.065          | 16/12/1983 | En service |
| OBERLARG         | Forage Severan         | 04761X0078 | 20081764        | 20/06/2008 | En service |
| OLTINGUE         | Sondersdorf            | 04762X0029 |                 |            | En service |
| OLTINGUE         | Saint Martin           | 04763X0025 | 2014122-0005    | 02/05/2014 | En service |
| RAEDERSDORF      | Loechle Aval           | 04762X0023 | 2012103-0007    | 12/04/2012 | En service |
| RAEDERSDORF      | Loechle Amont          | 04762X0024 | 2012103-0007    | 12/04/2012 | En service |
| RAEDERSDORF      | Soormatt Amont         | 04762X0025 | 2012103-0007    | 12/04/2012 | En service |
| RAEDERSDORF      | Soormatt Médiane       | 04762X0026 | 2012103-0007    | 12/04/2012 | En service |
| RAEDERSDORF      | Soormatt aval          | 04762X0027 | 2012103-0007    | 12/04/2012 | En service |
| RAEDERSDORF      | forage Grosse Noden    | 04762X0062 | 2012103-0007    | 12/04/2012 | En service |
| RIESPACH         | Source Kohlholtz amont | 04456X0016 | 40.802          | 13/12/1976 | En service |
| RIESPACH         | Source Kohlholtz aval  | 04456X0017 | 40.802          | 13/12/1976 | En service |
| ROPPENTZWILLER   | Kechholtz Sud Est      | 04456X0008 | 38025           | 14/08/1974 | En service |
| ROPPENTZWILLER   | Kechholtz Centre       | 04456X0009 | 38025           | 14/08/1974 | En service |
| ROPPENTZWILLER   | Kechholtz Nord Ouest   | 04456X0010 | 38025           | 14/08/1974 | En service |
| RUEDERBACH       |                        | 04456X0018 | 57969           | 01/02/1979 | En service |
| SPECHBACH        |                        |            | 80.184          | 02/09/1985 | Abandonné  |
| STEINSOULTZ      | Eggenbraben            | 04456X0018 | 42674           | 27/06/1975 | Déconnecté |
| TAGOLSHEIM       |                        |            | 499             | 31/01/2000 | En service |
| VIEUX FERRETTE   |                        | 04762X0061 | 20070923        | 23/03/2007 | En service |
| WALDIGHOFFEN     | Kreutzleholz 1         | 04456X0011 | 35345           | 14/03/1974 | En service |
| WALDIGHOFFEN     | Kreutzleholz 2         | 04456X0012 | 35345           | 14/03/1974 | En service |
| WALDIGHOFFEN     | Kreutzleholz 3         | 04456X0013 | 35345           | 14/03/1974 | En service |

|              |                                 |            |           |            |            |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| WALDIGHOFFEN | Kreutzleholz 4                  | 04456X0014 | 35345     | 14/03/1974 | En service |
| WALDIGHOFFEN | Kreutzleholz 5                  | 04456X0015 | 35345     | 14/03/1974 | En service |
| WERENTZHOUSE | Gehrenbach Amont                | 04456X0004 | 41109     | 24/03/1975 | Déconnecté |
| WERENTZHOUSE | Gehrenbach Aval Sud             | 04456X0005 | 41109     | 24/03/1974 | Déconnecté |
| WERENTZHOUSE | Gehrenbach Aval Nord            | 04456X0006 | 41109     | 24/03/1974 | Déconnecté |
| WERENTZHOUSE | Route de Bâle                   | 04456X0007 | 41109     | 24/03/1974 | Déconnecté |
| WILLER       |                                 | 04456X0020 |           |            | Déconnecté |
| WINKEL       | source de l'Ill                 | 04761X0017 | 200827015 | 26/09/2008 | En service |
| WINKEL       | Forage Platten                  | 04761X0080 | 200827015 | 26/09/2008 | En service |
| WOLSCHWILLER | Rosenbrunnen Ouest / Brunnstube | 04763X0011 | 53.209    | 25/11/1977 | En service |
| WOLSCHWILLER | rosenbrunnen Eest / Brunnstube  | 04763X0012 | 53.209    | 25/11/1977 | En service |
| WOLSCHWILLER | Schofmatten Est                 | 04763X0019 | 53.209    | 25/11/1977 | En service |
| WOLSCHWILLER | Oberfeld                        | 04763X0020 | 53.209    | 25/11/1977 | En service |

LES EAUX TRAITÉES

Le réseau d'eau potable comprend de nombreux réservoirs, captages, forages et stations de pompage (Stp) qui assurent l'approvisionnement de la collectivité. Leur capacité totale s'élève à 15 326 m3.

Le linéaire de réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 494 km hors branchements mais en tenant compte des canalisations intercommunales au 31/12/2024.

VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION

Sur l'année civile


|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
|                                   | 2024        |
| VOLUME PRODUITS                   | 2 464 544   |
| VOLUME IMPORTÉS                   | 532 124     |
| VOLUME EXPORTÉS                   | 50 000      |
| TOTAL VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION | 2 946 668 € |

Sur la période de relevé des compteurs, pondérée sur 365 jours

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                  | 2024      |
| VOLUMES DISTRIBUÉS                                               | 2 946 668 |
| VOLUMES COMPTABILISÉS (=V FACTURÉS + DÉGRÈVEMENTS)               | 2 558 668 |
| VOLUMES DE SERVICE                                               | 388 000   |
| VOLUMES CONSOMMÉS AUTORISÉS (=V comptabilisés + Veau de service) | 2 538 668 |
| INDICE LINÉAIRE DE CONSOMMATION (m3/jour/km)                     | 14.15     |
| INDICE LINÉAIRE DE PERTE (m3/jour/km)                            | 2.09      |
| RENDEMENT NET DU RÉSEAU (%) (=V consommé autorisé/Vdistribué)    | 83.17 %   |

VOLUMES CONSOMMÉS EN RENDEMENT

Sur la période de relevé des compteurs, pondérée sur 365 jours

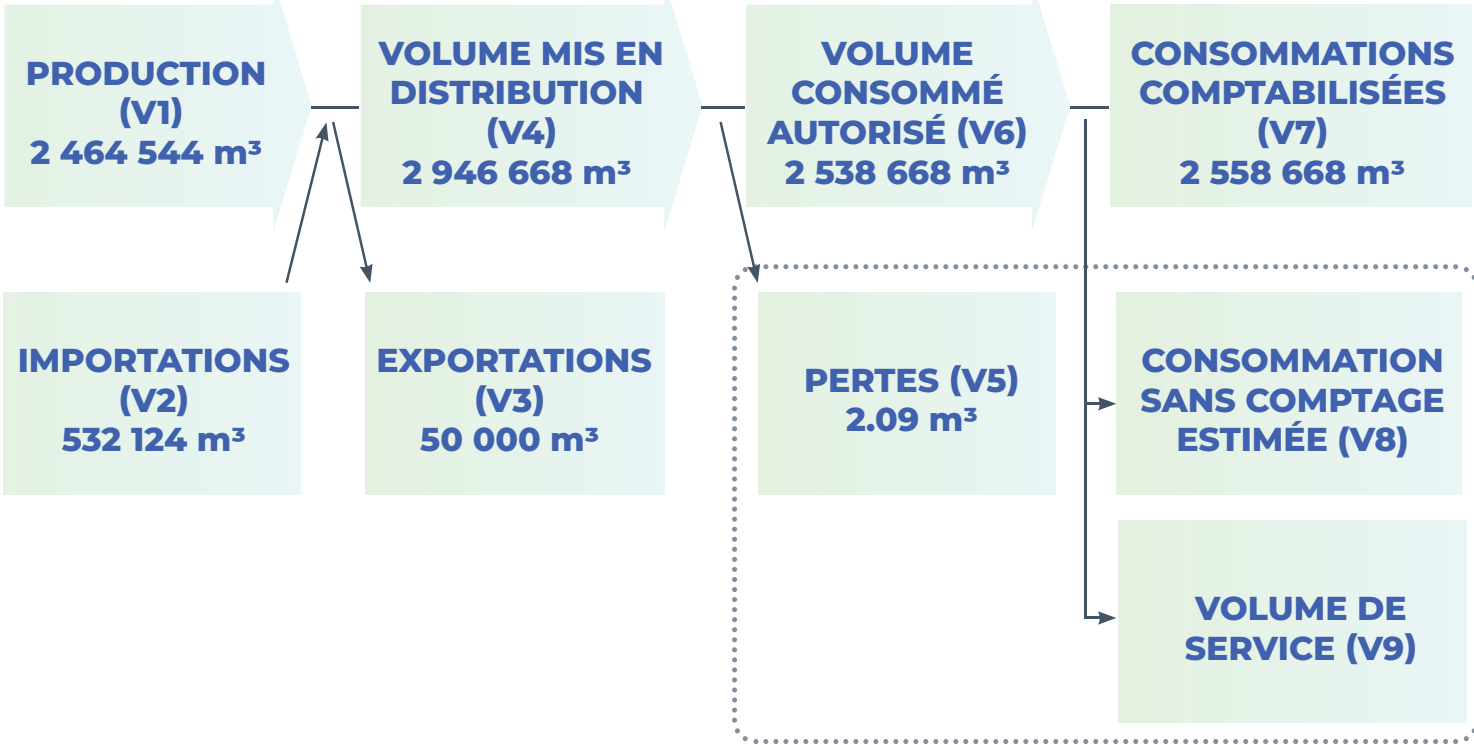

LA QUALITÉ DE L'EAU

L'eau consommée doit être « propre à la consommation » : article L 19 du Code de la Santé Publique. Afin de satisfaire à cette obligation, l'eau fait l'objet d'une surveillance constante de la part de l'Agence Régionale de Santé (ARS)

Le programme analytique officiel confié aux ARS a été réalisé selon les critères définis par l'annexe 13-2 du code de la santé publique.

En 2024, 389 prélèvements ont été analysés dans le cadre du contrôle sanitaire de la collectivité concernant les paramètres microbiologiques et 405 pour les paramètres physico-chimiques. Ces analyses sont réparties en analyses de distribution, production et ressources brutes.

| Services publics d'eau potable (UGE) |         |                         | PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES  |                                       |                    |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Département                          | Code    | Libellé                 | Nombre total de prélèvements | Nombre de prélèvements non-conformes* | Taux de conformité |
| 068                                  | 0680833 | COM. COM. SUNDGAU REGIE | 389                          | 4                                     | 99.00 %            |

| Services publics d'eau potable (UGE) |         |                         | PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES  |                                       |                    |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Département                          | Code    | Libellé                 | Nombre total de prélèvements | Nombre de prélèvements non-conformes* | Taux de conformité |
| 068                                  | 0680833 | COM. COM. SUNDGAU REGIE | 405                          | 10                                    | 97.50 %            |

Dans le cadre de la mission eau, la CCS réalise des autocontrôles de qualité des ressources brutes pour les paramètres de l'atrazine et de ses dérivés ainsi que pour les nitrates en ce qui concerne les captages classés prioritaires au titre de la loi Grenelle. Au niveau de l'eau des captages prioritaires la CCS procède à des analyses tous les deux mois. Ces résultats sont transmis chaque début d'année aux exploitants agricoles possédant des terres dans ces aires de captage.

## LES RUPTURES

| NATURE INTERVENTION                      | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------|------|------|------|
| RÉPARATION SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION | 143  | 149  | 141  |
| DONT SUR BRANCHEMENT                     | 90   | 95   | 80   |
| DONT SUR CANALISATION                    | 53   | 52   | 61   |

Le montant dépensé en 2024 est de 528 555.80 € HT pour la recherche et la réparation des ruptures sur canalisations.

L'annexe 3 présente la répartition des fuites par localisation et par commune.

Ces ruptures entraînent des interruptions de la fourniture en eau potable dont 50 étaient non programmées et pour lesquelles les abonnés n'ont pas été prévenus en dehors de la publication sur l'application ILLIWAP qui est réalisée à chaque évènement.

## NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS

La CCS a nettoyé l'ensemble des réservoirs et des stations de pompages en 2024 pour 41 105 € HT en faisant travailler deux entreprises. Le programme est présenté en annexe 4.

Le nettoyage, fauchage des extérieurs dans l'emprise des clôtures représentent pour 2024 la somme de 23 625 € HT. Cela exclu le débroussaillage réalisé en régie par le service eau potable.

## TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| EXERCICE                                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE | 0,01% | 0,06% | 0,18% | 0,23% | 0.24 |

Au cours des 5 dernières années, 5 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2024, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0.24%.

## INDICE D'AVANCEMENT DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

- 0% Aucune action de protection
- 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours
- 40% Avis de l'hydrogéologue rendu
- 50% Dossier déposé en préfecture
- 60% Arrêté préfectoral
- 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
- 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2024, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80% (80% en 2023).

## INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX (P103.2B)

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).**

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

|                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE POINTS                  | VALEUR | POINTS POTENTIELS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)                                                                                                                                                                                                                    |                                   |        |                   |
| VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures                                                      | oui : 10 points<br>non : 0 point  | Oui    | 10                |
| VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point   | Oui    | 5                 |
| PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)                                                                                                                           |                                   |        |                   |
| VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                                 | 0 à 15 points sous conditions (1) | Oui    | 14                |
| VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)                |                                   | Oui    |                   |
| VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                                       |                                   | 90%    |                   |
| VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose                                                                                                                                    | 0 à 15 points sous conditions (2) | 85%    | 14                |
| PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)                                                                                          |                                   |        |                   |
| VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux                                                                                                       | oui : 10 points<br>non : 0 point  | Oui    | 10                |
| VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)                | oui : 10 points<br>non : 0 point  | Oui    | 10                |
| VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3)                                                                                                                                                                                         | oui : 10 points<br>non : 0 point  | Oui    | 10                |
| VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (3)                                                                                               | oui : 10 points<br>non : 0 point  | Oui    | 10                |
| VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées                                                                                                                               | oui : 10 points<br>non : 0 point  | Oui    | 10                |
| VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)                                                                                                                                 | oui : 10 points<br>non : 0 point  | Oui    | 10                |
| VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)                                                                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point  | Non    | 0                 |
| VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux                                                                                                                                           | oui : 5 points<br>non : 0 point   | Non    | 0                 |
| TOTAL (indicateur P103.2B)                                                                                                                                                                                                                                 | 120                               | -      | 102               |

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.

LES TARIFS

L'harmonisation des tarifs démarre au 1/1/2023 pour se terminer au 1/1/2026. ( voir annexe 2)

LA FACTURE D'EAU 120 M3

Le tableau en annexe 2 présente les tarifs au 1/1/2024 et au 1/1/2025, en détaillant les parts des organismes publics, les composantes fixes et variables, ainsi que les montants HT et TTC pour une facture de 120 m³. Il indique également le prix du m³ sur cette base et la répartition entre taxes et collectivité. Les volumes sont relevés annuellement, avec une facturation semestrielle. Pour les tarifs au 1/1/2025, la collectivité a intégré la réforme des redevances de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse. En 2025, les redevances de performance sont fixées par le ministère ; à partir de 2026, la collectivité devra délibérer chaque année pour définir leur montant.

LE BUDGET ANNEXE POTABLE

Les recettes d'exploitation

| RECETTES                                                                            | 2024           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECETTES D'EXPLOITATION - CHAPITRE 70                                               | 5 132 935 €    |
| TRAVAUX - COMPTE 704                                                                | 243 864 €      |
| SURTAXE EAU POTABLE - COMPTES 70111 + 70123 + 701241 + 70611 + 7068 + 706121 + 7062 | 4 160 035 €    |
| AUTRES (COMPTE 7087)                                                                | /              |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION (CHAPITRE 75) + PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)        | 13 429 €       |
| ATTÉNUATIONS DE CHARGES - CHAPITRE 014                                              | 1 572 844 €    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS - CHAPITRE 77                                                | 19 083 €       |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION - CHAPITRE 74                                            | 29 487 €       |
| TOTAL                                                                               | 6 767 777,35 € |

Les investissements

L'avancement des travaux inscrits au budget est le suivant :

| TRAVAUX REALISES                                                     | 2024         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| TÉLÉGESTION, ACHAT COMPTEURS, LOGGERS ET VANNES ET AUTRES MATÉRIELS  | 48 186,00 €  |
| ETUDES CAPTAGES 14 033,00 €                                          | 14 033,00 €  |
| TRAVAUX PONCTUELS SUR RÉSEAUX 110 094,00 €                           | 110 094,00 € |
| TRAVAUX SUR RÉSERVOIRS 86 429,00 €                                   | 86 429,00 €  |
| ETUDE PSE 33 210,00 €                                                | 33 210,00 €  |
| VOITURES (DEUX VÉHICULES ET AMÉNAGEMENT) 51 966,00 €                 | 51 966,00 €  |
| WALHEIM RUE DES VERGERS 44 000,00 €                                  | 44 000,00 €  |
| ETUDES RÉHABILITATION SABOTERIE 20 000,00 €                          | 20 000,00 €  |
| API0-14 : RUE DE BÂLE WALDIGHOFFEN 204 496.00 €                      | 204 496.00 € |
| API0-17 : RUES DE LA GENDARMERIE ET DE BÂLE À DURMENACH 165 599.00 € | 165 599.00 € |
| API0-1 NUMÉRISATION DES PLANS 35 949,00 €                            | 35 949,00 €  |
| API0-7 RUE DE LA VALLÉE MUESPACH LE HAUT 32 000,00 €                 | 32 000,00 €  |

État de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2024 fait apparaître les valeurs suivantes :

|                                                | 2024        |
|------------------------------------------------|-------------|
| Encours de la dette au 31 décembre 4 363 038 € | 4 363 038 € |
| Montant remboursé durant l'exercice 614 776 €  | 614 776 €   |
| - dont en capital 461 365 €                    | 461 365 €   |
| - dont en intérêts 153 411 €                   | 153 411 €   |

Amortissements

Durant l'exercice, la Collectivité a réalisé les amortissements suivants comprenant les amortissements initiaux de la CCS et ceux provenant du transfert de compétence :

| AMORTISSEMENTS       | MONTANT AMORTI EN 2024 |
|----------------------|------------------------|
| Amortissement global | 1 194 151.24 €         |
| Subventions          | 190 217.76 €           |
| TOTAL                | 1 384 369.00 €         |

Opérations de coopération décentralisée

La Collectivité n'a pas participé à des opérations de coopération décentralisée (article L1115-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Liste des Annexes :

- Annexe 1 : Territoire
- Annexe 2 : Factures 120 m3
- Annexe 3 : répartition des fuites par communes
- Annexe 4 : Nettoyages de réservoirs
- Annexe 5 : Rapport du prestataire
- Annexe 6 : synthèse et indicateurs du RPQS

La mission eau est exercée sur une partie du territoire de la CCS représentant 28 captages classés prioritaire au titre de la loi grenelle.

Son actions s'inscrit dans le cadre du contrat de territoire eau climat signé par la collectivité. Cette démarche s'inscrit aussi dans un programme plus vaste de retour de la qualité de l'eau. Ainsi la CCS est signataire de la convention de partenariat de la nappe d'Alsace et des aquifères du Sundgau. Cette convention co signée par les collectivités territoriales, les instances étatiques, les chambres consulaires et les organismes stockeurs travaillent à la réduction de la vente et de la diffusion des produits phytosanitaires : convention « SENS ». Plusieurs captages de la CCS y sont inscrits.



Communauté de Communes  
**Sundgau**

**64**

COMMUNES

**48000**

HABITANTS

ALTKIRCH · ASPACH · BENDORF · BERENTZWILLER · BETTENDORF · BETTLACH ·  
BIEDERTHAL · BISEL · BOUXWILLER · CARSPACH · COURTAVON · DURLINSDORF ·  
DURMENACH · EMLINGEN · FELDBACH · FERRETTE · FISLIS · FRANKEN · FROENINGEN  
· HAUSGAUEN · HEIDWILLER · HEIMERSDORF · HEIWILLER · HIRSINGUE · HIRTZBACH  
· HOCHSTATT · HUNDSBACH · ILLFURTH · ILLTAL · JETTINGEN · KIFFIS · KOESTLACH  
· LEVONCOURT · LIEBSDORF · LIGSDORF · LINSBORF · LUCELLE · LUEMSCHWILLER  
· LUTTER · MOERNACH · MUESPACH · MUESPACH -LE-HAUT · OBERLARG ·  
OBERMORSCHWILLER · OLTINGUE · RAEDERSDORF · RIESPACH · ROPPENTZWILLER  
· RUEDERBACH · SAINT-BERNARD · SCHWOBEN · SONDESDORF · SPECHBACH  
· STEINSOULTZ · TAGOLSHEIM · TAGSDORF · VIEUX-FERRETTE · WALDIGHOFFEN ·  
WALHEIM · WERENTZHOUSE · WILLER · WINKEL · WITTERSDORF · WOLSCHWILLER

Quartier Plessier · Bâtiment 3 · Av. du 8<sup>e</sup> Régiment de Hussards · 68131 ALTKIRCH  
03 89 08 36 20 · [accueil@cc-sundgau.fr](mailto:accueil@cc-sundgau.fr)

**[www.cc-sundgau.fr](http://www.cc-sundgau.fr)**

**03 89 08 47 57 · [canalisations@cc-sundgau.fr](mailto:canalisations@cc-sundgau.fr)**

